


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **EST5 mit Metall-Ferrule**



Artikel-Nummer: EST5-M128-035M

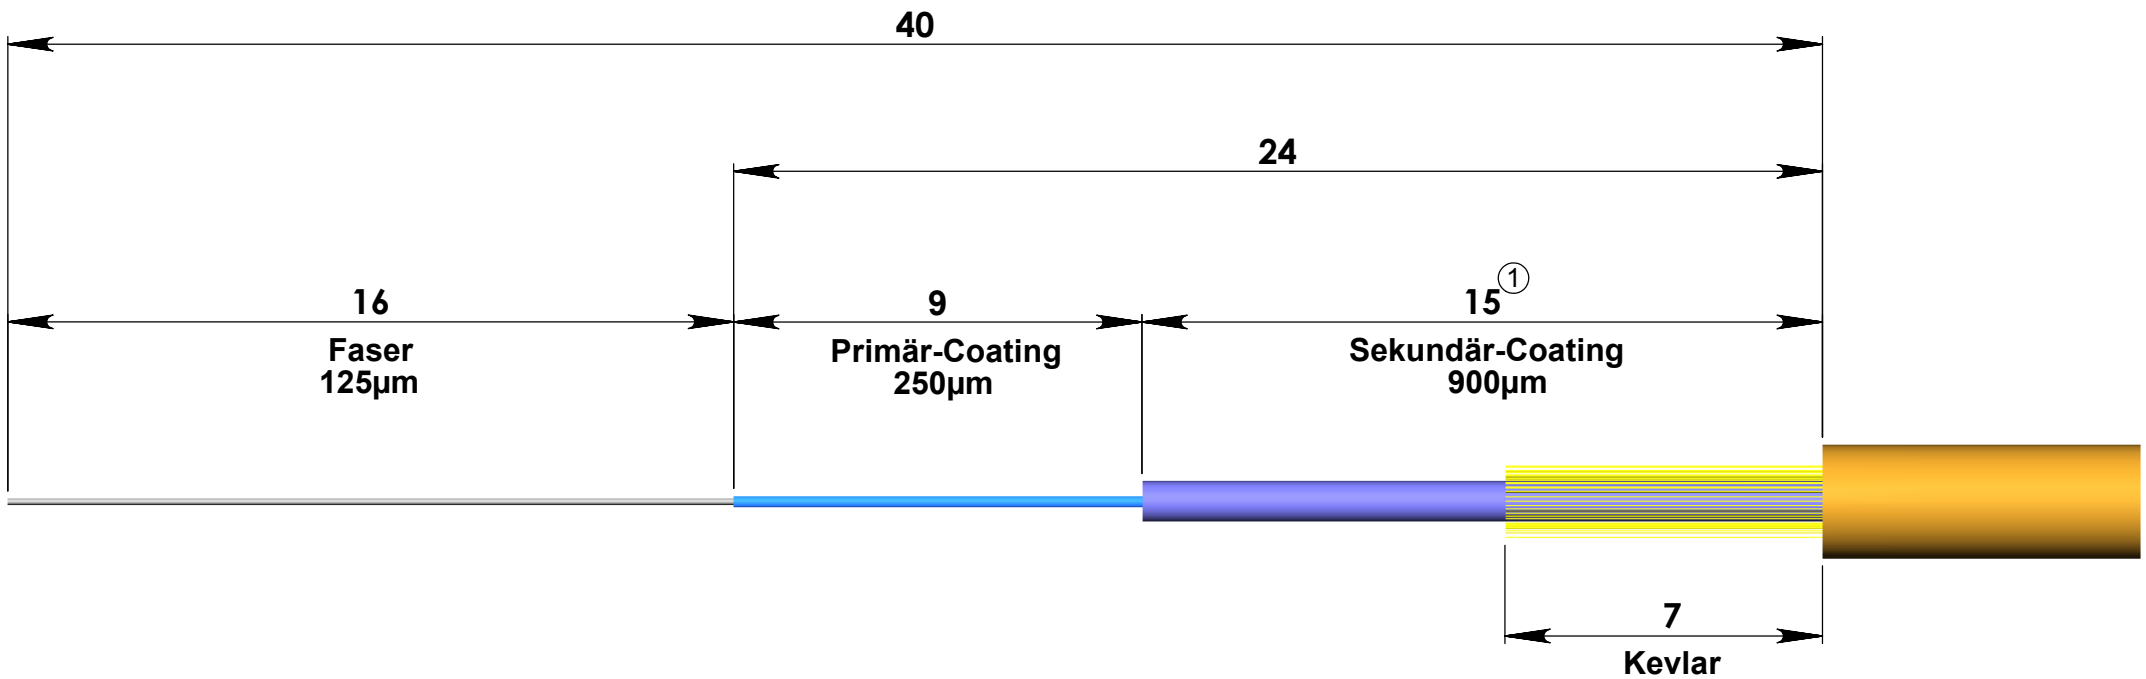

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen
Alle Maßangaben in mm.