


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **EST5/EST6 mit Keramik-Ferrule**



Artikel-Nummer: EST5-C128-035M
EST6-C127-035S

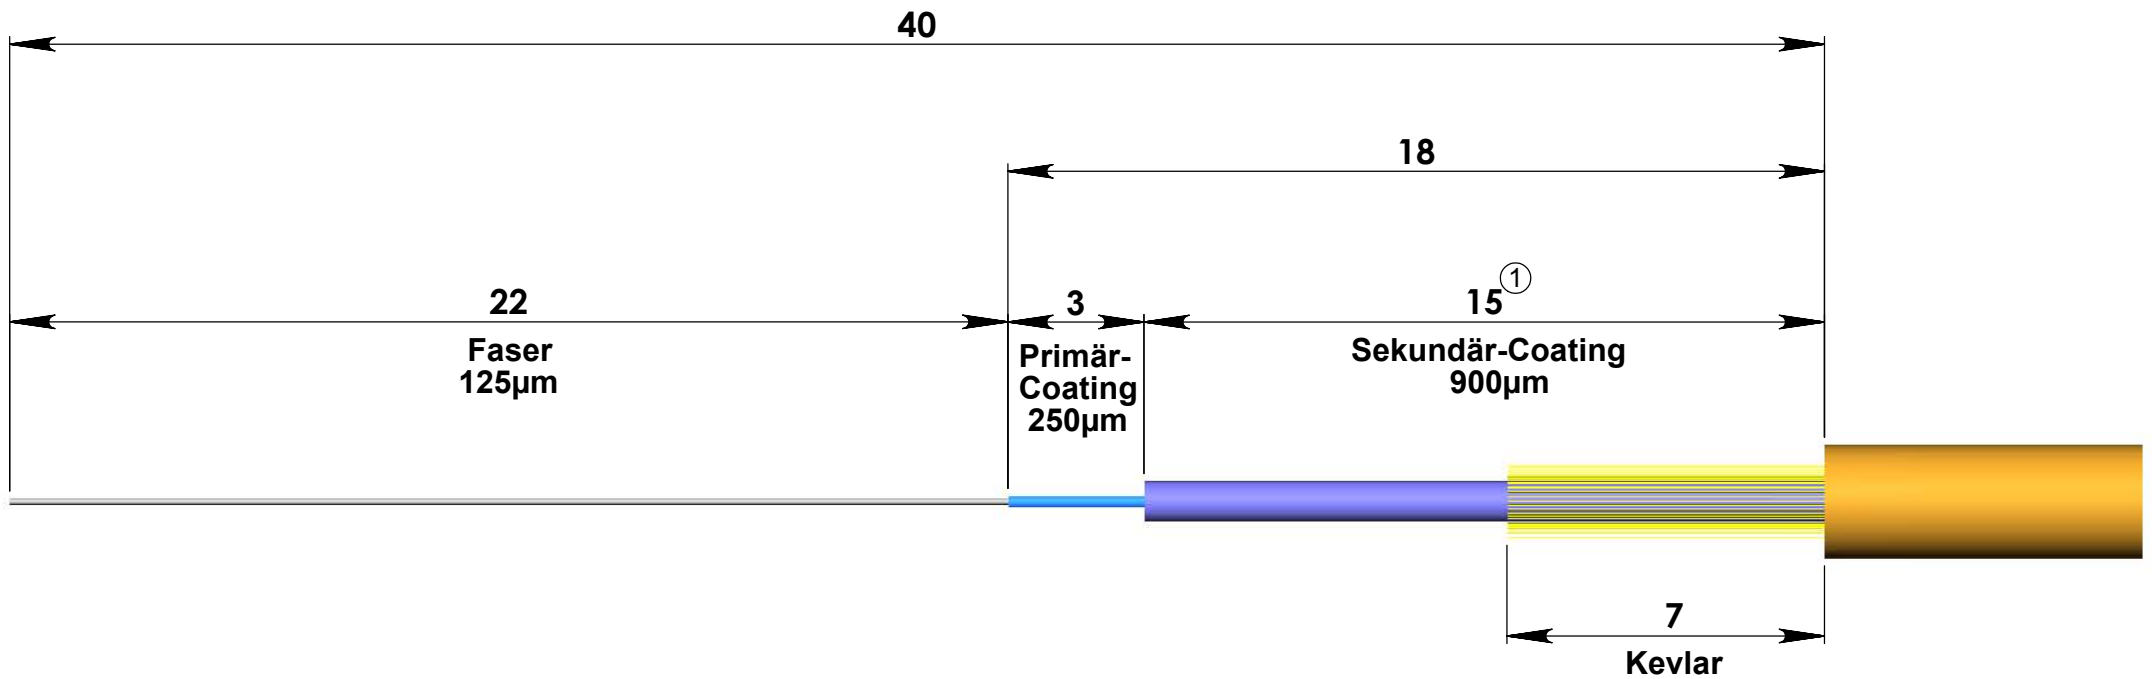

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen
Alle Maßangaben in mm.