


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **BST1/BST2 mit Keramik-Ferrule**



Artikel-Nummer: BST1-K128-035M
BST2-K12. -035S

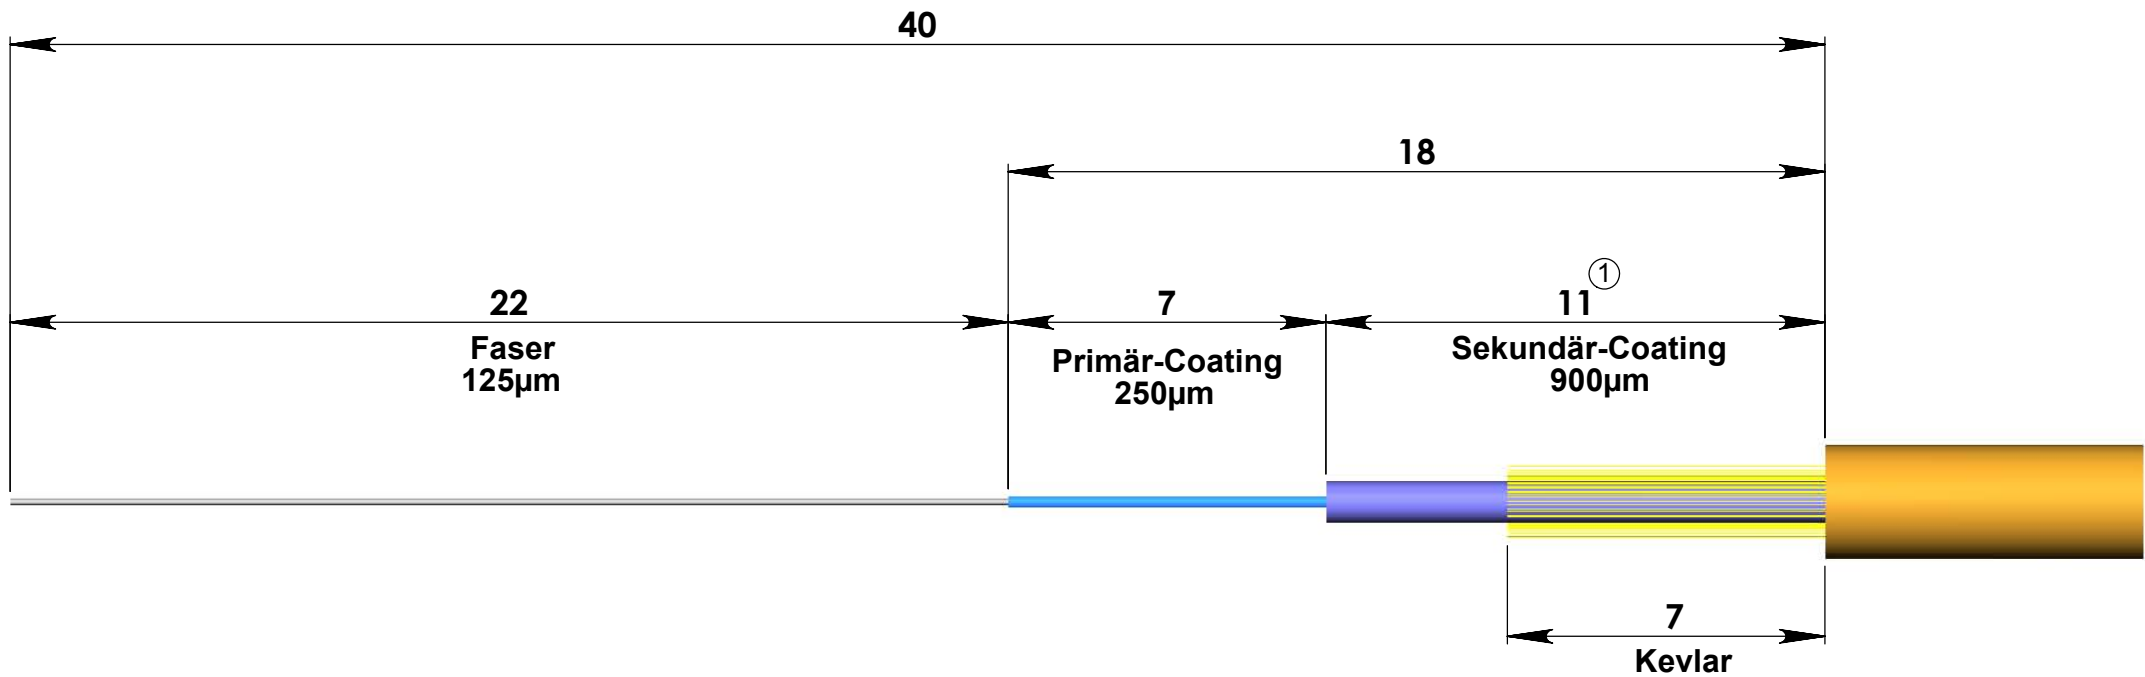

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen
Alle Maßangaben in mm.